

## FORMA KUMAŞ ŞARTNAMESİ

1. Kumaş %65 polyester %35 koton karışımından hazırlanmış olmalı ve karışım tolerans oranı %2 yi geçmemelidir.
2. Kumaşın yıkama esnasında yıpranmayan renk atmayan kalite ve sağlamlıkta olmalıdır.
3. Kumaşlar sık yıkamaya ve otoklavda sterilizasyona dayanıklı malzeme özelliğinde olmalıdır.
4. Kumaşların çözgü sıklığı minimum 46 tel/cm, atkı minimum 34 tel/cm olmalıdır.
5. Kumaş rengi kurum tarafından belirlenecektir.(Renk kartelası getirilecektir.)
6. Kumaşların kopma mukavematı atkı 40(kgf/cm) olmalıdır.
7. Renkler solmayan indontren boyadan yapılmış olmalıdır. Hastanenin çamaşır yıkama prosedürleriyle solmamalıdır.
8. Kumaşlara yapılan baskılar ütü yapmaya engel olmayan ve dayanıklı boyadan yapılmalıdır.
9. Kadın ve erkek bedenleri ayrı olmalıdır.
10. Firmanın ISO9001 belgesi olmalıdır.

## GARANTİ ŞARTLARI

Kusurlu ürünler en geç 1 hafta içinde firma tarafından değiştirilecektir.

## NUMUNE DEĞERLENDİRME

Numunelerin teslimi yapıldıktan sonra 5 gün yıkama ve ütüleme işlemlerinin sonunda uygunluk verilecektir.

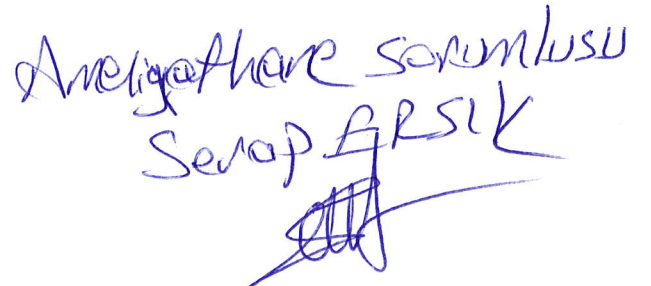
Bahar ERDEKİKANLI  
Sağlık Hizmetleri Müdürü

Ameliyathane Sorumlusu  
Serap ARSİK

## AMELİYATHANE ÜST FORMA ŞARTNAMESİ

- 1- Ameliyathane üst forması kısa kollu ve birbiri üzerine çapraz dikilmiş V yakalı takma kollu olacaktır.
- 2- Ameliyathane üst formasının yanları yırtmaçlı ve yırtmaç üzerinden sağlamlaştırma(pontreziz) dikişleri atılmış olacaktır.
- 3- Ameliyathane üst formasının önde, aşağıda sağlı sollu iki cep ayrıca sol göğüste bir cep toplam üç cep olacaktır.
- 4- Yırtmaç birleşim yerleri kol ağzı birleşim yerleri ve cep ağzı köşeleri pontrezli dikişle dikilmiş olacaktır.
- 5- Tüm dikişlerde dikiş ipliği artık bırakmayan yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan, kalite ve sağlamlıkta kullanılacaktır.
- 6- Formalar bay -bayan ayrı kalıplarda olmalıdır.
- 7- Üst forma üst cep üzerinde hastane logosu baskısı olacak ve ayrıca üst forma arka sırt kısmına AMELİYATHANE yazısı baskısı yapılacaktır.
- 8- Baskılar siyah renkte olmalıdır.
- 9- Üst formanın V açıklık kısımdan görünen iç kısmına bedenler görülecek biçimde yazılı olmalıdır.
- 10- Takımlar üst ve alt beraber katlı , ütülü ve paketli şekilde teslim edilecektir.
- 11- Dikiş ve imalat hatasına karşı garantili olmalıdır.

  
Bahar ERDELİKANLI  
Sağlık Hizmetleri Müdürü

  
Ameliyathane Sorumlusu  
Serap ARSLIK

## AMELİYATHANE ALT FORMA ŞARTNAMESİ

1. Formanın alt kısmında iki adet yanlarda cep ve arkada bir cep toplam 3 cep olmalıdır.
2. Ameliyathane pantolonun beli 3 cm lastikli içi dikişleri overloklu, olacaktır.
3. Pantolonun bel genişliği beden numaraları ile uyumlu olacaktır.
4. Pantolonun bel lastiği makine dikişi çekilmiş olup, zaman sıcaklık karşısında deforme olmamalıdır.
5. Pantolonun beline ayrıca uçkur yapılacaktır. Uçkur naylon olmalı, ısıya dayanıklı olmalıdır.
6. Uçkur ucundaki stoper yıkama sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.
7. Alt forma sol bacak ön tarafında siyah renkli diz üzerinden cebe kadar olacak şekilde AMELİYATHANE yazısı baskısı yapılacaktır.
8. Arka cep üzerinde beden numarası yazılı olmalıdır.
9. Dikiş ve imalat hatasına karşı garantili olmalıdır.

Bahar ERDELIKANLI  
Sağlık Hizmetleri Müdürü

Ameliyathane Sorumlusu  
Serap ARSLIK